



Hoja Informativa Sobre las Normas Sobre Plomo y Cobre

Fairfax Water se compromete a proporcionar agua potable segura a nuestros clientes, y eso significa ser proactivo en el cumplimiento de los requisitos de las Revisiones de las normas sobre plomo y cobre (LCRR) de la EPA. Debido a nuestra larga historia de tomar medidas para controlar el plomo, los niveles de plomo en el agua potable que proporcionamos están muy por debajo de los niveles máximos permitidos de plomo establecidos por la EPA.

Para mantener una excelente calidad del agua, Fairfax Water está implementando el programa **Lead Free Fairfax** para educarlo sobre la regla, brindarle información sobre cómo la exposición al plomo puede afectar su salud y brindarle consejos para reducir la exposición al plomo en el hogar.

Entonces, ¡tómese el tiempo hoy para aprender más sobre el plomo, cómo está tomando medidas Fairfax Water y cómo puede ayudar a proteger a su familia!

¡FAIRFAX WATER ESTÁ TOMANDO MEDIDAS!

Fairfax Water está actualizando su inventario de materiales de línea de servicio a y trabajando para identificar cualquier línea de servicio de plomo dentro de su sistema de agua. Además, tenemos una larga trayectoria en el uso de tratamientos de control de la corrosión para evitar que el plomo se filtre al agua y en mantener los niveles de plomo en el agua potable que producimos muy por debajo de los niveles máximos de plomo establecidos por la EPA.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!

Fairfax Water necesita su ayuda para completar el inventario de la línea de servicio. Aquí está el plan:



Fairfax Water recopiló datos sobre materiales de tuberías y creó un inventario en línea de materiales de líneas de servicio. Actualizaremos el inventario a medida que continuemos con nuestras investigaciones de la línea de servicio. Se desconoce parte de la información sobre las líneas de servicio y ahí es donde necesitamos su ayuda.



¿Por qué Fairfax Water no conoce el material de su línea de servicio? Gran parte de los datos que hemos recopilado hasta ahora se basan en registros históricos y no están confirmados o es posible que deban actualizarse. Debido a que Fairfax Water no es propietario de una parte de su línea de servicio, le pedimos que identifique y nos informe sobre el material de la línea de servicio.



Puede ayudar tomándose unos minutos para completar nuestra encuesta de línea de servicio. Tome su teléfono inteligente, diríjase a la válvula de cierre de agua dentro de su casa y escanee el código QR para identificar el material de su línea de servicio y completar la encuesta. ¿No tienes un teléfono inteligente? Visite fairfaxwater.org/leadfree o llámenos al número que aparece a continuación.



703-698-5800 (TTY 711)




fairfaxwater.org/leadfree

CONOZCA MÁS SOBRE SU LÍNEA DE SERVICIO DE AGUA

El conocimiento es poder y conocer el material de su línea de servicio le dará tranquilidad y le permitirá saber si necesita tomar medidas para proteger a su familia del plomo.

¿Qué es una línea de servicio? El siguiente gráfico explica cómo funciona una línea de servicio. Su línea de servicio conecta la red eléctrica de Fairfax Water con su hogar. Fairfax Water es propietaria de la parte de la línea hasta el medidor de agua inclusive. Usted es propietario de la parte de la línea de servicio después del medidor, así como de la plomería interna de su hogar. Es muy poco probable que su línea de servicio sea líder, pero queremos estar seguros de que no lo es. Si su línea de servicio contiene plomo, Fairfax Water tiene información sobre los pasos que puede tomar para controlar la exposición al plomo en el agua potable.

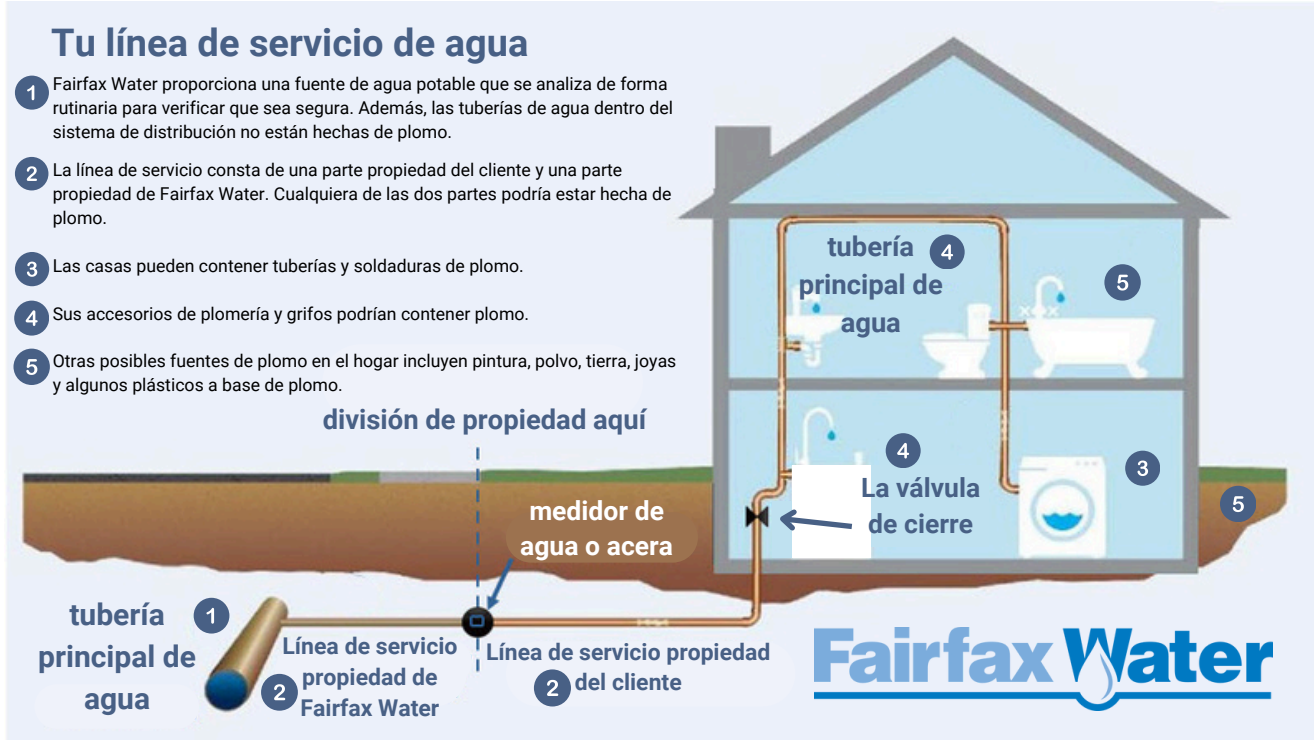

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS NORMAS SOBRE PLOMO Y COBRE

La Regla sobre Plomo y Cobre es una regulación publicada inicialmente por la EPA en 1991 que requiere que las empresas de agua tomen acciones específicas para evitar que el plomo y el cobre se filtren en el agua potable del público. La exposición al plomo en el agua potable puede provocar efectos adversos para la salud, especialmente en bebés y niños.

Las revisiones más recientes a la regla establecida en 2021 exigen que todas las empresas de agua realicen pruebas de plomo con mayor frecuencia en escuelas y guarderías, desarrollen un inventario de las líneas de servicio de agua dentro de su sistema y creen un plan para reemplazar las líneas de servicio de plomo si están encontradas. Fairfax Water ha desarrollado un programa dedicado para abordar estos requisitos y está tomando medidas para implementar ese programa.

Si cree que las tuberías de su casa contienen plomo, puede hacer que un laboratorio certificado estatal analice la presencia de plomo en el agua del grifo y utilizar un filtro de agua con certificación NSF 53 para eliminar el plomo.

THIS CONTAINS VERY IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR DRINKING WATER. PLEASE TRANSLATE IT OR SPEAK WITH SOMEONE WHO UNDERSTANDS IT. IF YOU ARE A LANDLORD, PLEASE SHARE A COPY OF THIS REPORT WITH YOUR TENANTS.

CONTIENE INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE. TRADÚCELO O HABLA CON ALGUIEN QUE LO ENTIENDA. SI ES PROPIETARIO, COMPARTA UNA COPIA DE ESTE INFORME CON SUS INQUILINOS.

여기에는 식수에 관한 매우 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 그것을 번역하거나 그것을 이해하는 사람과 이야기하십시오. 귀하가 집 주인인 경우, 이 보고서의 사본을 세입자와 공유하십시오.



703-698-5800 (TTY 711)



[fairfaxwater.org/leadfree](https://www.fairfaxwater.org/leadfree)